




**SYARAT-SYARAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN DAN
SUKATAN PELAJARAN
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK**

SYARAT-SYARAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN DAN SUKATAN PELAJARAN PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

ISI KANDUNGAN

1. SKOP TUGASAN	1
2. SYARAT-SYARAT UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN	1
3. SUKATAN PELAJARAN	
SEKATAN A0	2 - 7
SEKATAN A1	8
SEKATAN A4	9 - 11
SEKATAN B0	12 - 15
SEKATAN B1	16 – 17
SEKATAN B4	18 - 19
9. PERMOHONAN PEPERIKSAAN	20
10. FI PEPERIKSAAN	20
11. PROSEDUR PEPERIKSAAN	20
12. CARTA ALIRAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERAKUAN KEKOMPETENAN PENJAGA JENTERA ELEKTRIK	21

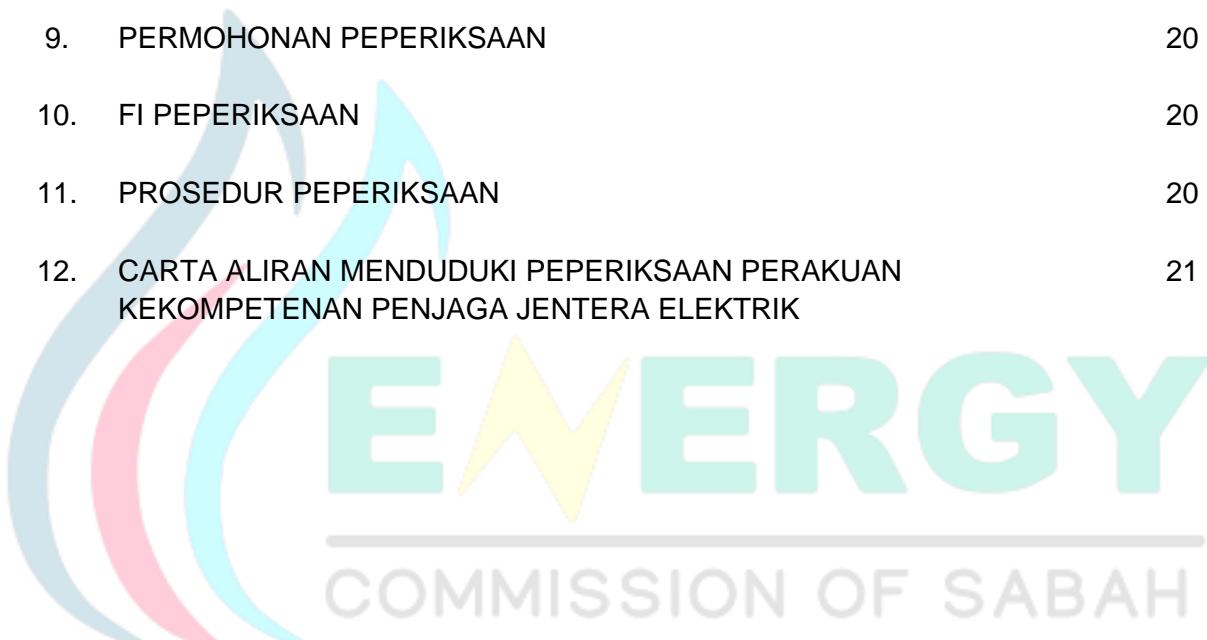

SKOP TUGASAN

Mengerja, mengendali atau mempunyai kawalan atas apa-apa kerja atau pengendalian sesuatu pepasangan elektrik mengikut sekatan voltan dan kategori perakuan kekompetenannya termasuk, jika perlu mengeluarkan arahan bertulis (*Permit to Work*) kepada orang yang bekerja di bawah kawalannya.

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN

(*Peraturan 52, Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik 2024*)

1. Seorang warganegara Malaysia;
2. Berumur tidak kurang daripada 20 tahun;
3. Kelayakan pendidikan minimum yang telah ditetapkan oleh *Energy Commission of Sabah* (ECoS) adalah tamat tingkatan lima (5);
4. Sijil Vokasional Malaysia (SVM) boleh dipertimbangkan dengan syarat perlu mempunyai transkrip subjek yang diambil bagi empat (4) semester dan surat akuan berhenti kolej;
5. Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada tiga (3) tahun dalam persekitaran di mana terdapat pengendalian kelengkapan elektrik dan mempunyai pengalaman mengawal kelengkapan hidup;
6. Boleh bertutur dan menulis dalam bahasa kebangsaan;
7. Memahami penggunaan pelbagai jenis kelengkapan yang kemungkinan berada di bawah penjagaannya dan mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk memasang dan mengendalikan kelengkapan tersebut tanpa bahaya;
8. Mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang pertolongan cemas, pemulihan pernafasan dan rawatan renjatan elektrik; dan
9. Mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang Enakmen Bekalan Elektrik 2024 dan apa-apa peraturan yang dibuat dibawahnya.

Kelayakan	Tamat Tingkatan 5	Memiliki Perakuan Kekompetenan Pendawai atau Sijil Kejuruteraan Elektrik (Politeknik) atau setara dengannya.
Pengalaman	Minimum 3 tahun pengalaman kerja dalam persekitaran di mana terdapat pengendalian kelengkapan elektrik dan mempunyai pengalaman mengawal kelengkapan hidup dalam sistem pepasangan elektrik.	Minimum 2 tahun pengalaman kerja dalam persekitaran di mana terdapat pengendalian kelengkapan elektrik dan mempunyai pengalaman mengawal kelengkapan hidup dalam sistem pepasangan elektrik.

SUKATAN PELAJARAN

Sekatan A0 (Sistem VR Tanpa Stesen Jana Kuasa dan Talian Atas)

1. Akta, Peraturan, Standard, Pertolongan Cemas dan Keselamatan:

1.1 Enakmen dan Peraturan-Peraturan:

- 1.1.1 Enakmen Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023.
- 1.1.2 Enakmen Bekalan Elektrik 2024.
- 1.1.3 Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik 2024.

1.2 Standard Pendawaian Malaysia

Electrical Installations Of Buildings – MS IEC 60364, Guide to MS IEC 60364 and Malaysian Code Of Practice (MCOP).

1.3. Rawatan pertolongan cemas:

- 1.3.1 Pertolongan Cemas – *Cardio-Pulmonary-Resuscitation (CPR).*
- 1.3.2 Pemulihan pernafasan dan rawatan renjatan elektrik.

1.4. Langkah-langkah keselamatan ditempat kerja:

- 1.4.1 Kelengkapan yang sesuai.
- 1.4.2 Peraturan keselamatan dipatuhi.
- 1.4.3 Prosedur Kerja Selamat Bagi Kerja-Kerja Elektrik (termasuk *locking* sistem, PTW dll).

2. Keselamatan AM

2.1 Pengurusan dan Prosedur Keselamatan.

2.1.1 *Guideline On Electrical Safety Management Audit Plan And Programme.*

3. Langkah Awasan dan pencegahan:

3.1 Notis-notis.

3.2 *Arc Flash Suit (AFS)*, sarung tangan, topi dan kasut.

3.3 *Rod* dan pengalir nyahcas ke bumi.

4. Elektrik Asas

4.1 Voltan:

- 4.1.1 Voltan fasa (*phase voltage*).
- 4.1.2 Voltan talian (*line voltage*).
- 4.1.3 Voltan terminal (*terminal voltage*).
- 4.1.4 Susut voltan (*voltage drop*).

4.2 Arus:

- 4.2.1 Arus terus (DC).
- 4.2.2 Arus ulang alik (AC).
- 4.2.3 Arus Fasa Tunggal/Fasa Tiga.

4.3 Kuasa.

- 4.3.1 Sebenar (kW).
- 4.3.2 Ketara (kVA).
- 4.3.3 Reaktif (kVAr).

4.4 Faktor Kuasa.

- 4.4.1 Definisi dan perkiraan faktor kuasa.

- 4.4.2 Kesan-kesan faktor kuasa yang rendah.
- 4.4.3 Pembetulan faktor kuasa.
 - 4.4.3.1 Pemuat (*capacitor rating*).
 - 4.4.3.2 Motor segerak.
 - 4.4.3.3 Pemaju fasa.
- 4.5 Perintang/Galangan/Pemuat (R, L, C)
 - 4.5.1 Unit ukuran
 - 4.5.2 Pengiraan
 - 4.5.3 Kegunaan
 - 4.5.4 Pengujian
- 4.6 Kemagnetan:
 - 4.6.1 Asas kemagnetan.
 - 4.6.2 Penggunaan.
- 4.7 Kecekapan Tenaga:
 - 4.7.1 Asas kecekapan tenaga.
 - 4.7.2 Jenis-jenis peralatan.
 - 4.7.3 Penjimatan tenaga.

5. Papan Suis Utama:

- 5.1 Komponen Papan Suis Utama:

Meliputi kategori binaan,bahan,saiz bahan dan warna bagi standard papan suis berperisai logam:

- 5.1.1 Pemutus Litar Utama-Pemutus Litar Udara (ACB), Pemutus Litar Kotak Teracu (MCCB) dll.
 - 5.1.2 Pengasing (*Isolator*).
 - 5.1.3 Fius-Suis dan Suis-Fius (*Fuse-Switch and Switch-Fuse*).
 - 5.1.4 Palang Bas.
 - 5.1.5 Geganti Kerosakan ke Bumi (*Earth Fault Relay*).
 - 5.1.6 Geganti Lebihan Arus (*Over Current Relay*).
 - 5.1.7 Pengasing/Pemisah/Penebat antara komponen.
 - 5.1.8 Jangka-jangka.
 - 5.1.9 Lampu penunjuk dan penggera.
- 5.2 Sistem perlindungan pepasan dan komponen voltan rendah.
- 5.2.1 Semua jenis pemutus litar- Pemutus litar udara (ACB), Pemutus litar kotak teracu (MCCB), Pemutus litar kenit (MCB), Pemutus litar arus baki (RCCB) dan lain-lain.
 - 5.2.2 Suis-suis keselamatan- suis kait panca (*M&E interlock*), suis bomba (*fireman switch*) dan lain-lain.
 - 5.2.3 Semua jenis fius-fius boleh didawai semula, fius kapasiti pemutus tinggi (HRC), fius lewat masa (*Time Lag*) dan lain-lain.

- 5.3 Geganti:

- 5.3.1 Geganti kerosakan ke bumi (*Earth Fault Relay*) EFR.
- 5.3.2 Geganti arus lebihan (*Over Current Relay*) OCR.
- 5.3.3 Geganti kebocoran ke bumi (*Earth Leakage Relay*) ELR.
- 5.3.4 Geganti voltan rendah.

- 5.4 Gegelung:
Pengetahuan asas mengenal binaan, prinsip operasi, litar, kegunaan dan kaitan dengan kelengkapan elektrik dan mekanikal.
 - 5.4.1 Gegelung Pirau (*Shunt Trip Coil*).
 - 5.4.2 Gegelung Tanpa Voltan (*No Volt Coil*).
 - 5.4.3 Gegelung Susut Voltan (*Undervoltage Coil*).
- 5.5 Jangka-jangka:
 - 5.5.1 Jangka Ampere.
 - 5.5.2 Jangka Voltan.
 - 5.5.3 Jangka kWjam.
 - 5.5.4 Jangka MDkW (Jangka kW kehendak maksima).
 - 5.5.5 Jangka kVA dan kVAr.
- 5.6 Penyelenggaraan Papan Suis Utama:
 - 5.6.1 Prosedur pensuisan dan penyelenggaraan.

6. Pengubah (*Transformer*):

Binaan, jenis, fungsi dan kegunaan, perbezaan antara pengubah yang berlainan jenis serta litar elektrik/gambar rajah elektrik.

- 6.1 Pengubah Pengagihan (*Distribution Transformer*):
 - 6.1.1 Pengubah Pengagihan Menaik (*step-up*).
 - 6.1.2 Pengubah Pengagihan Menurun (*step-down*).
- 6.2 Pengubah Arus:
 - 6.2.1 Binaan, jenis, kelas, kadaran, nisbah, voltan dan penebatan.
 - 6.2.2 Ciri-ciri perlakuan.
- 6.3 Pengubah Voltan:
 - 6.3.1 Binaan, jenis, kelas, kadaran, nisbah, voltan dan penebatan.
- 6.4 Bahan penebat:
 - 6.4.1 Minyak.
 - 6.4.2 Udara.
 - 6.4.3 Resin.

7. Kabel:

- 7.1 Pemilihan jenis kabel:
 - 7.1.1 Jenis berpenebat kertas.
 - 7.1.2 Jenis berpenebat mineral.
 - 7.1.3 Jenis PVC, XLPE dan PE.
 - 7.1.4 Pengalir tidak bersalut/tidak berpenebat.
 - 7.1.5 Lain-lain kabel.
- 7.2 Pemilihan pengalir, saiz kabel & kaedah pemasangan:
 - 7.2.1 Kuprum.
 - 7.2.2 Aluminium.
- 7.3 Keupayaan membawa arus:
 - 7.3.1 Bentuk binaan.

**SYARAT-SYARAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN DAN SUKATAN PELAJARAN
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK**

- 7.3.2 Luas keretan rentas.
- 7.3.3 Kaedah pemasangan.
- 7.4 Susut voltan (NOTA: mengikut istilah kejuruteraan):
 - 7.4.1 Susut voltan dan kaitannya dengan saiz pengalir dan jenis beban yang berbeza.
 - 7.4.2 Susut voltan dan kaitannya dengan jenis beban yang berbeza dan jarak serta kaedah pemasangan.
- 7.5 Asas Penyambungan dan tamatan (*joint and termination*) kabel:
 - 7.5.1 Penyambungan jenis kompaun:
 - 7.5.1.1 Jenis-jenis kotak kabel logam-terus, simpang dan lain-lain.
 - 7.5.2 Penyambungan jenis resin.
 - 7.5.3 Penyambungan jenis hangat kecut (*heat shrinkable*).
 - 7.5.4 Penyambungan jenis *pre-moulded*.
 - 7.5.5 Tamatan menggunakan sesendal kabel (*wiping gland*).
 - 7.5.6 Tamatan menggunakan sesendal kotak logam.
 - 7.5.7 Lain-lain penyambungan dan tamatan voltan rendah.

8. Kabel Bawah Tanah:

- 8.1 Jenis, saiz, keupayaan membawa arus.
- 8.2 Penggalian, cara merentang dan menanam kabel (*excavation and cable laying*) dalam pelbagai keadaan.
- 8.3 Penyambungan kabel (*cable jointing*), tamatan (*termination*) dan penentuan fasa (*phasing*), alat-alat penamatan dan penyambungan kabel.
- 8.4 Pengujian kabel bawah tanah.
- 8.5 Peti pembekal (*feeder pillar*), papan agihan (*distribution boards*).
- 8.6 Pembinaaan, pengendalian dan penyelenggaraan.
- 8.7 Kerosakan-kerosakan pada kabel dan analisa kerosakan.
- 8.8 Penggunaan alat-alat mengesan laluan dan kerosakan kabel.
- 8.9 Pengenalan secara am kepada alat dan kelengkapan serta cara mengesan dan mencari kerosakan kabel bawah tanah voltan rendah.
 - 8.9.1 Secara tetimbang rintangan- *Bridge*.
 - 8.9.2 Alat pengesan laluan dan kerosakan kabel.

9. Motor dan Pemula:

Pengetahuan asas mengenal binaan, prinsip operasi, litar, kegunaan dan kaitan dengan kelengkapan elektrik dan mekanikal.

- 9.1 Jenis-jenis motor:
 - 9.1.1 Motor arus ulang alik satu fasa dan tiga fasa.
 - 9.1.2 Motor arus terus (DC).
 - 9.1.3 Kegunaan am dan khusus.
 - 9.1.4 Perbezaan cara geraktugas.
 - 9.1.5 Penyelenggaraan, mengesan kerosakan dan pembaikan (termasuk penghawa dingin, pam dan pemampat udara).

- 9.2 Pemula- fungsi dan ciri-ciri perlindungan:
 - 9.2.1 Pemula- Talian Terus, Bintang Delta, *AUTO-Transformer, Rotor Resistance, Inverters, DC Drive dan Soft Starter.*
 - 9.2.2 Berbagai kaedah dan cara menggunakan motor bagi tujuan khas seperti mara-sonsang, dua kelajuan dan sebagainya.
 - 9.2.3 Kaedah mendawai pemula.
- 9.3 Pencegah pemfasa tunggak (*single phase preventer*).
- 9.4 Perlindungan arus dan panas berlebihan- *Thermal Overload Relay* dan *Thermister*.
- 9.5 Aksesori pelengkap seperti injap kawalan tekanan (*pressure control valve*), kawalan aras air tinggi dan rendah, peralatan menggunakan bebola dan rod logam dan lain-lain yang berkaitan.
 - 9.5.1 Geganti berkaitan.
 - 9.5.2 Penunjuk dan amaran (*indicator and alarm*).

10. Bateri, Pengecas dan sistem bekalan tanpa gangguan (UPS):

Pengetahuan asas mengenai binaan, prinsip operasi, litar, kegunaan dan kaitan dengan kelengkapan elektrik dan mekanikal.

- 10.1 Jenis-jenis bateri.
- 10.2 Prinsip kerja.
- 10.3 Saiz dan penyelenggaraan.
- 10.4 Pengecas bateri- *Rectifier*.
- 10.5 Bateri storan dan *inverter (DC/AC)*.
- 10.6 Pengujian bateri.
- 10.7 Jenis-jenis UPS.

11. Papan Tanda Elektrik & Lampu Neon:

Pengetahuan asas mengenai binaan, pepasangan lengkap dan keselamatan.

- 11.1 Pengubah.
- 11.2 Lampu Neon.
- 11.3 Pengujian dan keselamatan.
- 11.4 Senggaraan.

12. Alat Ukur, Alat Uji dan Pengujian:

- 12.1 Jenis-jenis alatukur dan alat uji.
- 12.2 Penggunaan dan prinsip kerja alatukur dan alat uji.
- 12.3 Penatahan Geganti Kerosakan ke Bumi dan Geganti Lebihan Arus
- 12.4 Pemutus Litar Udara dan Pemutus Litar Kotak Teracu:
 - 12.4.1 Tatahan (*setting*) bagi kedua-dua kerosakan.
- 12.5 Ujian Rintangan Penebatan.
- 12.6 Ujian Galangan Gelung Bumi.
- 12.7 Ujian Rintangan Bumi.
- 12.8 Ujian Keterusan.

13. Pengesan:

Pengetahuan asas mengenal binaan, prinsip operasi, litar, kegunaan dan kaitan dengan kelengkapan elektrik dan mekanikal lainnya.

- 13.1 Pengesan Pergerakan- *motion detector*.
- 13.2 Pengesan haba dan asap- *heat and smoke detector*.
- 13.3 Sel Suria- *photocell*.
- 13.4 Suis Pemasa-*time switch*.
- 13.5 Suis Mikro/*limit switch*.

14. Pembumian Pepasangan:

Pengetahuan asas mengenal pemilihan, reka bentuk dan cara pembumian bagi disesuaikan dengan kegunaan khusus.

- 14.1 Peralatan elektronik telekomunikasi.
- 14.2 Poin Neutral dan Poin Bintang bagi Jana kuasa dan papan suis.
- 14.3 Pembumian papan suis dan papan suis jana kuasa

15. Lampu Nyahcas dan Lampu LED:

Lampu nyahcas bagi perlampuan jalan, arena sukan dan lampu tiang tinggi- Wap Raksa, Lampu Sodium, Tungsten Halogen dan Metal Halide.

- 15.1 Jenis-jenis lampu dan lanterna.
- 15.2 Perkakas suis, suis masa dan kawalan.
- 15.3 Tiang dan menara.
- 15.4 Pepasangan dan penyelenggaran.
- 15.5 Kabel.
- 15.6 Tahap-tahap cahaya bagi setiap kegunaan-Lux.

16. Tenaga dan Kecekapan Tenaga.

- 16.1 *General Energy Overview:*
 - 16.1.1 *Introduction and definitions of various energy and sources of energy (Fuel coal, cal, gas and hydro).*
 - 16.1.2 *Renewable Energy (solar etc).*
 - 16.1.3 *Energy Efficiency in Malaysia.*
 - 16.1.4 *Incentives for companies investing and for companies providing Energy Efficiency service.*
- 16.2 *Energy Cost:*
 - 16.2.1 *Introduction to basic energy consumption and calculation.*
 - 16.2.2 *Tariff and others.*
 - 16.2.3 *Electricity tariff.*
 - 16.2.4 *Power Factor penalties.*
 - 16.2.5 *Maximum Demand power.*

Sekatan A1 (Sistem VR Tanpa Stesen Jana Kuasa)

1. Semua Sukatan Pelajaran bagi A0.

2. Keselamatan AM

2.1 Pengurusan dan Prosedur Keselamatan.

2.1.1 *Guideline on Electrical Safety Management Audit Plan And Programme.*

3. Talian Atas:

3.1 Tiang (*Poles*):

3.1.1 Jenis-jenis tiang

3.1.2 Kedudukan tiang.

3.1.3 Prosidur penanaman dan penjajaran tiang.

3.2 Kabel/pengalir:

3.2.1 Jenis-jenis kabel dan binaan.

3.2.2 Saiz dan keupayaan membawa arus.

3.2.3 Pemasangan tali meliputi merenggang (*tensioning*), tegangan bunuh (*killing tension*), lendut (*sagging*) dan had kelegaan (*clearance*).

3.3 Aksesori:

3.3.1 Aksesori tali seperti fius tiang, penangkap kilat (*lightning arrestors*), pendakap D (*D bracket*), bol dan nat dan lain-lain.

3.3.2 Pemasangan dan penyelenggaraan tali atas, peralatan tali seperti; kotak hitam (*black box*) fius tiang (*pole fuse*), tap tali (*line tap*), piercing connector dan lain-lain.

3.3.3 Lampu jalan.

3.3.4 Langkah keselamatan ketika bekerja.

4. Simpai:

4.1 Jenis-jenis simpai.

5. Pembinaan dawai umbang (*stay*):

5.1 Jenis-jenis umbang dan saiz.

5.2 Kegunaan.

6. Pembumian:

6.1 Sistem pembumian tali atas, contoh penangkap kilat, pembumian tiang, dawai umbang dan lain-lain.

Sekatan A4 (Sistem VR)

1. Semua Sukatan Pelajaran bagi Sekatan A1

2. Keselamatan AM

- 2.2 Pengurusan dan Prosedur Keselamatan
2.1.1 *Guideline on Electrical Safety Management Audit Plan and Programme.*

3. Asas rekabentuk dan bagaimana Janakuasa (*synchronous*) berfungsi.

- 3.1 *Self-excited, rotating field, brushless with electronic control system.*
3.2 *Self-excited, rotating armature, with transformer control.*
3.3 *External excited, rotating field, brushless a.c generator with electronic control and PMG exciter.*

4. Automatic Voltage Regulator (AVR): Functions, features and setting.

5. Mencari kerosakan:

- 5.1 Peralatan yang digunakan dan cara menggunakan:
5.1.1 *Multimeter*
5.1.2 *Tachometer*
5.1.3 *Insulation Tester*
5.1.4 *Clip-on Ammeter*
- 5.2 Ujian komponen secara umum:
5.2.1 Ujian Diode
5.2.2 Kaedah mengukur penebat yang rendah (0.5 ohm - 5 ohm) dengan DLRO (*Digital Low Resistance Ohmmeter*).
5.3 Kaedah menguji Generator dengan menggunakan bateri untuk menghidupkan *exciter* tanpa AVR (untuk semua jenis Generator):
5.3.1 Uji *Excitation Voltage* tanpa beban.
5.3.2 Ukur Voltan keluar.
5.3.4 Uji *Rotating Rectifier Assembly*.
5.3.5 Uji *Surge Supressor*.
5.3.6 Uji *Main Excitation Winding*.
5.3.7 Uji *Exciter Stator*.
5.3.8 Uji *Exciter Rotor*.
5.3.9 Uji *Main Rotor*.
5.3.10 Uji *AVR Sensing supply (Feedback)*.
- 5.4 Kaedah membuat ujian mencari kerosakan:
5.4.1 Untuk *self excited*, AVR disambungkan tanpa beban - melihat symptom dan membuat ujian dan pembaikan,
5.4.2 Mencari kerosakan *Main Stator*.
5.4.3 Mencari punca Voltan rendah.
5.4.4 *Self excited*, dengan AVR dan beban disambungkan dan kaedah ujian yang sesuai.
5.4.5 *External excited control system with permanent magnet generator (PMG)*.

6. Penggerak Utama (*Primemover*):

- 6.1 Pengenalan kepada beberapa jenis *primemover* seperti enjin diesel, *steam turbine*, *gas turbine* dan *hydro*.
- 6.2 Penekanan diberi pada enjin diesel dengan perkara berikut:
 - 6.2.1 *Starting system & stopping system*
 - 6.2.2 *Cooling system*
 - 6.2.3 *Lubrication system*
 - 6.2.4 *Engine protection*
 - 6.2.5 *Governors:*
 - a. *Mechanical*
 - b. *Pneumatic*
 - c. *Servo*
 - d. *Hydraulic*
 - e. *Electronic*
 - 6.2.6 *Actuators*
 - 6.2.7 *Linkage*
 - 6.2.8 *Magnetic pickup*

7. Jana kuasa tunggu sedia:

- 7.1 Sistem AMF (*Automatic Mains Failure*) - memahami *Ladder Diagram* dan seterusnya sistem kawalan.
- 7.2 Kaedah mencari kerosakan.
- 7.3 *Changeover switch* – reka bentuk dan prinsip pengoperasian.
- 7.4 Kajian contoh litar kawalan yang telah dipasang.
- 7.5 Geganti dan sistem perlindungan.

8. Penyegerakan:

- 8.1 Definisi & keperluan penyegerakan.
- 8.2 Memahami '*House Diagram*'
 - 8.2.1 Pertalian antara frekuensi dan Watt.
 - 8.2.2 Pertalian antara voltan dan VAR.
- 8.3 Jenis Penyegerakan:
 - 8.3.1 Manual - Syarat dan prosedur.
- 8.4 Jenis *Automatic Synchroniser*.
 - 8.4.1 *Phase Lock Type Auto Syn.*
 - *Frequency / Phase correction option.*
 - *Voltage correction option.*
 - *Dead bus option.*
 - 8.4.2 *Anticipatory Type Auto Sync.*
 - *Frequency matching.*
 - *Boost Pulsing.*
 - *Voltage Matching.*
 - 8.4.3 Kaedah pengesahan beban.
 - *Watt sensing.*
 - *VAR sensing.*

- 8.4.4 Kajian contoh sistem penyegerakkan automatik sepenuhnya (*fully automatic sync.* - modul-modul yang diperlukan).
 - 8.4.4.1 *Auto Syncronising module contohnya Woodward SPM - A*
 - 8.4.4.2 *Load Sharing Module contohnya Woodward 2301A.*
 - 8.4.4.3 Bagaimana modul-modul ini disambungkan untuk menjadi satu sistem yang praktikal
- 8.5 *Voltage Regulator* dalam Penyegerakan - ciri-ciri dan kaedah implementasi.
 - 8.5.1 *Reactive Droop Compensation*
 - 8.5.2 *Reactive Differential Compensation.*
- 8.6 Kaedah mencari kerosakan semasa penyegerakan dan cara mengatasinya.

9. Sistem pembumian pepasangan janakuasa serta penggunaan suis neutral.

- 9.1 Pembumian Penggerak Utama dan Alternator:
 - 9.1.1 Pengalir
 - 9.1.2 Rintangan / galangan bumi.
 - 9.1.3 Poin neutral, pengalir dan sistem.

10. Bateri

- 10.1 Jenis-jenis Bateri
- 10.2 Ampere Hour dan lain-lain
- 10.3 Ciri-ciri dan kegunaan

11. Sistem perlindungan jana kuasa:

- 11.1 Jenis-jenis geganti.

Sekatan B0 (Sistem VT Tanpa Stesen Jana Kuasa VT dan Talian Atas VT)

1. Semua sukatan pelajaran bagi sekatan A4.

2. Keselamatan AM

2.1 Pengurusan dan Prosedur Keselamatan

2.1.1 *Guideline on Electrical Safety Management Audit Plan and Programme*

3. Langkah Awasan dan pencegahan:

3.1 Notis-notis

3.2 *Arc Flash Suit (AFS)*, sarung tangan, topi dan kasut.

3.3 Rod dan pengalir nyahcas ke bumi.

4. Pencawang dan Bilik Suis.

4.1 Bangunan, peparit, sistem peredaran udara, pagar, pencahayaan, notis-notis dan lain-lain

4.2 Perkakas Suis (Jenis Hampagas, SF6 dan minyak)

4.2.1 *Ring-Main-Unit*.

4.2.2 *Fuse Unit*.

4.2.3 *Load Break Switch*.

4.2.4 Pemutus Litar.

4.3 Pengubah (ciri-ciri, kegunaan, binaan, pemasangan, kendalian dan pengoperasian):

4.3.1 Pengubah kuasa (minyak dan resin):

4.3.1.1 Kaedah pengoperasian - selari, syarat dan prosidur.

4.3.1.2 Senggaraan dan ujian - *impedance*, kekutuhan, penebatan, voltan, kekuatan *dielectric* dan *partial discharge*

4.3.1.3 Sistem Penyejukan, minyak (Jenis minyak digunakan) dan udara - ONAN, ONAF, OFAF, ONWF, *Air Blast (AB)*, OFWF, ON dan AF.

4.3.1.4 *Tap Changing*

• untuk 33kV OLTC (*On load tap changer*)

• untuk 11 kV OCTC (*Off circuit tap changer*)

4.3.1.5 Lain-lain komponen utama - *Conservator tank*, *breather*, lilitan, teras, terminal, *bushing* dan lain-lain.

4.3.2 Pengubah voltan.

4.3.3 Pengubah arus.

4.4 *LV Board / Feeder Pillar*.

4.4.1 *Fius, link dan carrier*.

4.4.1.1 Ciri-ciri, kadar dan jenis fius.

4.4.1.2 Bahan dan binaan.

4.4.2 Lain-lain komponen

4.5 Bateri & *charger*

5. Papan Suis / Panel (Binaan, susun atur, ciri-ciri dan jenis):

- 5.1 Lukisan skematik litar voltan tinggi
- 5.2 Papan suis voltan tinggi 11 kV dan 33 kV.
- 5.3 Perjangkaan
- 5.4 Palang bas - *single and double busbar, Top-bottom, Front-Rear* dan *main reserve*.
- 5.5 Kadaran voltan dan keupayaan membawa arus serta keupayaan memutus dan menyambung bekalan (*making & breaking capacity*).
- 5.6 Sistem bateri bagi litar kawalan papan suis.

6. Geganti dan Sistem Perlindungan:

(ciri-ciri, binaan, simbol, kegunaan, kendalian, senggaraan dan penentu ukuran)
(kumpulkan ikut Mekanikal dan elektromagnetik)

- 6.1 Fius.
- 6.2 Geganti Beban Lampau.
- 6.3 Geganti Lebihan Arus - IDMT
- 6.4 Geganti kebocoran ke Bumi - IDMT, Inst.
- 6.5 Sistem *Interlock* - Mekanikal
- 6.6 Geganti susu dan kenalkan voltan (*Over and under voltage relay*).
- 6.7 *Duo bias differential relay*.
- 6.8 *Restricted Earth Fault relay*.
- 6.9 *Standby Earth fault relay*
- 6.10 *Buchholz Relay* - Mekanikal
- 6.11 *Intertrip Relay*.
- 6.12 *Interposing Relay*.
- 6.13 *Directional Relay*.
- 6.14 *Temperature Rise and alarm trip relay*.
- 6.15 3 Phase relay

7. Kabel:

(Ciri-ciri, binaan, kegunaan, kendalian, senggaraan)

- 7.1 Jenis-jenis dan kategori kabel:
 - 7.1.1 *PILC / PILCDSTA's*
 - 7.1.2 *XLPE, XLPE/SWA/PVC*
 - 7.1.3 *Oil-filled cable*
 - 7.1.4 *PVC/PILC cable*
 - 7.1.5 *ABC (Aerial Bundle Cable)*
- 7.2 Jenis-jenis pengalir:
 - 7.2.1 Bahan, saiz, keupayaan membawa arus dan binaan.
 - 7.2.2 Sambungan dan Tamatan Kabel:
 - 7.2.2.1 Kotak kabel, hangat kecut, jenis resin & sesendal kabel
- 7.3 Prosedur, kelengkapan, aksesori, peparit, papan tanda dan notis - kerja-kerja menanam dan merentang kabel bawah tanah.
- 7.4 Kerosakan kabel - jenis kerosakan, *impedance* dan cara-cara mengesan kerosakan kabel.
- 7.5 Langkah-langkah awasan bagi semua kerja kabel bawah tanah, mati atau bertenaga.

8. Pembumian:

(jenis sistem, pengalir, tanah dan *impedance*)

- 8.1 Kaedah Pembumian Pencawang - jenis luar, dalam bangunan dan atas tiang.
- 8.2 Kaedah Pembumian *Neutral - Star Point*.
- 8.3 Kaedah Pembumian Kilat.
- 8.4 NER (33kV)

9. Kendalian:

(semua suis giar, pemutus litar, sistem pembumian dan perlindungan)

- 9.1 Prosedur Pensuisan - Senarai semak.

- 9.1.1 Memahami dan menganalisa litar
- 9.1.2 Mula Tugas/Henti Tugas.
- 9.1.3 Prosidur Keselamatan - *Permit-to-work (PTW)*.
- 9.1.4 Pentaksiran risiko (Untuk semua sekatan)
- 9.1.5 Peralatan dan Kelengkapan.
- 9.1.6 Langkah-langkah awasan - notis, kunci, PPE (mengikut kesesuaian)
- 9.1.7 Menganalisa dan mengesan kerosakan.

10. Senggaraan: Prosedur Kerja Selamat Bagi Kerja-Kerja Elektrik (semua suis giar, pemutus litar, alatubah, sistem pembumian, perlindungan dan bangunan).

- 10.1 Senggaraan Berjadual - *preventive maintenance / predictive maintenance*.
- 10.2 Senggaraan Keemasan - *Breakdown Maintenance, Condition Based Maintenance (CBM)*
- 10.3 Rekod dan laporan.

11. Ujian-ujian:

(prosidur, rekod dan analisa keputusan)

- 11.1 *Dielectric strength*
- 11.2 Ujian Tekanan - kabel/busbar/keseluruhan
- 11.3 Tentu ukuran (*calibration*).
- 11.4 Penebatan.
- 11.5 Kekutuhan.
- 11.6 Keterusan.
- 11.7 Pembumian.
- 11.8 Ujian Perfasaan.
- 11.9 *Fault Locator/Route Locator*.

11.10 Kelengkapan/Peralatan Ujian:

- 11.10.1 *Phasing Stick*.
- 11.10.2 *Resistance Box*.
- 11.10.3 *Discharge Rod*.
- 11.10.4 *Oil Test set*.
- 11.10.5 *Vacuum Checker*.
- 11.10.6 *Insulation Tester 5kV/10kV*.
- 11.10.7 *Earth Tester*.

12. Tenaga dan Kecekapan Tenaga:

12.1 *General Energy Overview:*

- 12.1.1 *Introduction and definitions of various energy and sources of energy (Fuel oil, coal, gas and hydro).*
- 12.1.2 *Renewable Energy.*
- 12.1.3 *Energy Efficiency in Malaysia.*
- 12.1.4 *Incentives for companies investing and for companies providing Energy Efficiency services.*

12.2 *Energy Cost:*

- 12.2.1 *Introduction to basic energy consumption and calculation.*
- 12.2.2 *Tariff and others.*

12.3 *Energy saving opportunities in building & industrial installations:*

- 12.3.1 *Electricity tariff.*
- 12.3.2 *Power Factor penalties.*
- 12.3.3 *Maximum Demand power.*
- 12.3.4 *Energy bill analysis.*
- 12.3.5 *Effective lighting - principles and energy saving, components and technologies.*
- 12.3.6 *Understanding building air-conditioning system.*
- 12.3.7 *Understanding building lighting and small power.*
- 12.3.8 *Understanding building electric motors, boilers etc.*
- 12.3.9 *Understanding building automation and monitoring system.*

13. Lain-Lain:

13.1 *Overview of Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).*



Sekatan B1 (Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT)

1. Semua sukatan pelajaran dalam voltan rendah, dan semua sukatan pelajaran sebagaimana kategori B0.

2. Keselamatan AM

- 2.1 Pengurusan dan Prosedur Keselamatan (yang berkaitan)
2.1.1 *Guideline on Electrical Safety Management Audit Plan and Programme*

3. Langkah Awasan dan Pencegahan:

- 3.1 Notis-notis
3.2 *Arc Flash Suit (AFS)*, sarung tangan, tangga, tali pinggang, topi dan kasut.
3.3 Rod dan pengalir nyahcas ke bumi.

4. Menara, Tiang dan Dawai Umbang:

- 4.1 Bahan Binaan - Besi, kayu, *spun concrete*
4.2 Aksesori dan kelengkapan - contoh *pin insulator, suspension insulator, glass insulator*, pendakap.
4.3 Kelengkapan dan aksesori bagi *bare conductor* dan ABC (*aerial bundle cable*)
4.4 Prosedur membina, menanam dan menegak tiang, menara dan topang dan dawai umbang.
4.5 Merentang talian, regangan, penjajaran dan jarak.
4.6 Aksesori dan kelengkapan bantuan bagi merentang talian.
4.7 Jenis menara dan tiang, dawai pengalir dan aksesori umbang.
4.8 Ketinggian dan saiz menara/tiang.
4.9 Simpai umbang.

5. Talian dan Kabel:

- 5.1 Jenis dan Kategori.
5.2 Reka bentuk pemasangan.
5.3 Perkiraan lendut dan jarak antara pengalir.
5.4 Perkiraan kerosakan - aras kerosakan.
5.5 Perkiraan Susut Voltan.
5.6 Mengesan Kerosakan.
5.7 Peralatan mengesan kerosakan.

6. Pencawang:

- 6.1 Atas Tiang
6.2 Luar Bangunan (*Outdoor*)

7. Rentis:

- 7.1 Jarak dan kelegaan
7.2 Senggaraan
7.3 Notis & Pemberitahuan

8. Sistem Perlindungan dan Geganti:

- 8.1 *Isolator Link*
- 8.2 *Dropout Fuse*
- 8.3 *Auto-Recloser Relay*

9. Sistem Penangkap Kilat:

- 9.1 Penangkap kilat
- 9.2 *Arching Horn*

10. Sistem Pembumian:

- 10.1 Jenis pengalir atau konduktor
- 10.2 Pembumian tiang dan struktur
- 10.3 Tamatan dan elektrod atau plet.
- 10.4 Penghadang sambut.



Sekatan B4 (Sistem VT)

1. Semua sukatan pelajaran sebagaimana kategori B1.

2. Keselamatan AM

- 2.1 Pengurusan dan Prosedur Keselamatan (yang berkaitan)
 - 2.1.1 *Guideline on Electrical Safety Management Audit Plan and Programme*

3. Langkah Awasan dan pencegahan:

- 3.1 Notis-notis
- 3.2 *Arc Flash Suit (AFS)*, sarung tangan, topi dan kasut.
- 3.3 Rod dan pengalir nyah cas ke bumi.

4. Penggerak Utama / *Prime Mover*

5. Kaedah mengukur penebatan dalam kerja-kerja penyelenggaraan:

- 5.1 Penggunaan 5kV atau 10kV *Insulation tester*.
- 5.2 Kaedah *Partial Discharge*.
- 5.3 *Tan delta* atau *power factor test*. - overview
- 5.4 Penggunaan *Guard Terminal* dalam pengukuran penebatan.
- 5.5 Kaedah pengukuran penebatan menggunakan VLF (*very Low Frequency* ~ 0.1Hz).

6. Kaedah mengukur *Transformer Winding Resistance* dengan menggunakan DLRO. – Overview

7. Penyelenggaraan Bateri dan Pengecas - termasuk kaedah prediktif (*impedance monitoring*).

8. Komponen dalam generating station:

- 8.1 *Generator*
- 8.2 *Static frequency converter (knowledge/introduction)*
- 8.3 *IPB - Isolated Phase Bus system*.
- 8.4 *Main Transformer*.
- 8.5 *Unit Auxilliary Transformer*.
- 8.6 *Station service transformer*.
- 8.7 *Auxilliary Transformer*.
- 8.8 *Static Exciter* sebagai alternatif kepada *rotating exiter*.

9. Prosedur menghidupkan *Generator* di stesen Jana kuasa.

10. Pengendalian *Black Start*.

11. Penyegekan kepada sistem grid.

12. Sistem perlindungan jana kuasa:

- 12.1 Pengenalan kepada geganti yang digunakan seperti:
- 12.1.1 *Overexcitation.*
 - 12.1.2 *Synchronism check.*
 - 12.1.3 *Reverse power.*
 - 12.1.4 *Loss Of Field*
 - 12.1.5 *Negative sequence.*
 - 12.1.6 *Stator temperature.*
 - 12.1.7 *Inadvertent energization overcurrent.*
 - 12.1.8 *Stator ground overcurrent.*
 - 12.1.9 *Ground overvoltage, over / under frequency.*
 - 12.1.10 *Generator phase differential.*
 - 12.1.11 *Generator ground differential.*
 - 12.1.12 *Unit differential.*



**SYARAT-SYARAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN DAN SUKATAN PELAJARAN
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK**

PERMOHONAN PEPERIKSAAN

Permohonan untuk menduduki peperiksaan hendaklah menggunakan borang permohonan untuk peperiksaan perakuan kekompetenan elektrik (Borang No. ECoS/JKP/UKE-1/2024) serta dikemukakan ke institusi bertauliah bagi calon sepenuh masa dan separuh masa. Manakala bagi calon persendirian boleh memohon dari laman sesawang ECoS (<https://ecos.gov.my/>).

FI PEPERIKSAAN

(*Jadual Kedua, Part VII, Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik 2024*)

1. Fi proses permohonan – RM20.00
2. Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera – RM 110.00

PROSEDUR PEPERIKSAAN

1. Bahagian Peperiksaan:

- a. Teori;
- b. Amali; dan
- c. Lisan.

*Calon-calon dikehendaki lulus ketiga-tiga bahagian peperiksaan bagi dianugerahkan perakuan kekompetenan tersebut.

2. Kebenaran Mengulang Peperiksaan (calon persendirian):


- a. Calon-calon yang gagal dalam mana-mana bahagian peperiksaan (amali dan lisan) akan diberi kebenaran untuk mengulang peperiksaan tersebut.
- b. Contoh mengulang peperiksaan:

Bil	Teori	Amali	Lisan	Keputusan
1	G	TB	TB	Mengulang teori
2	L	L	G	Mengulang lisan sahaja
3	L	G	TB	Mengulang amali dan lisan

L : Lulus, G: Gagal, TB: Tidak Berkenaan

**SYARAT-SYARAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN DAN SUKATAN PELAJARAN
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK**

**CARTA ALIRAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERAKUAN KEKOMPETENAN
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK**

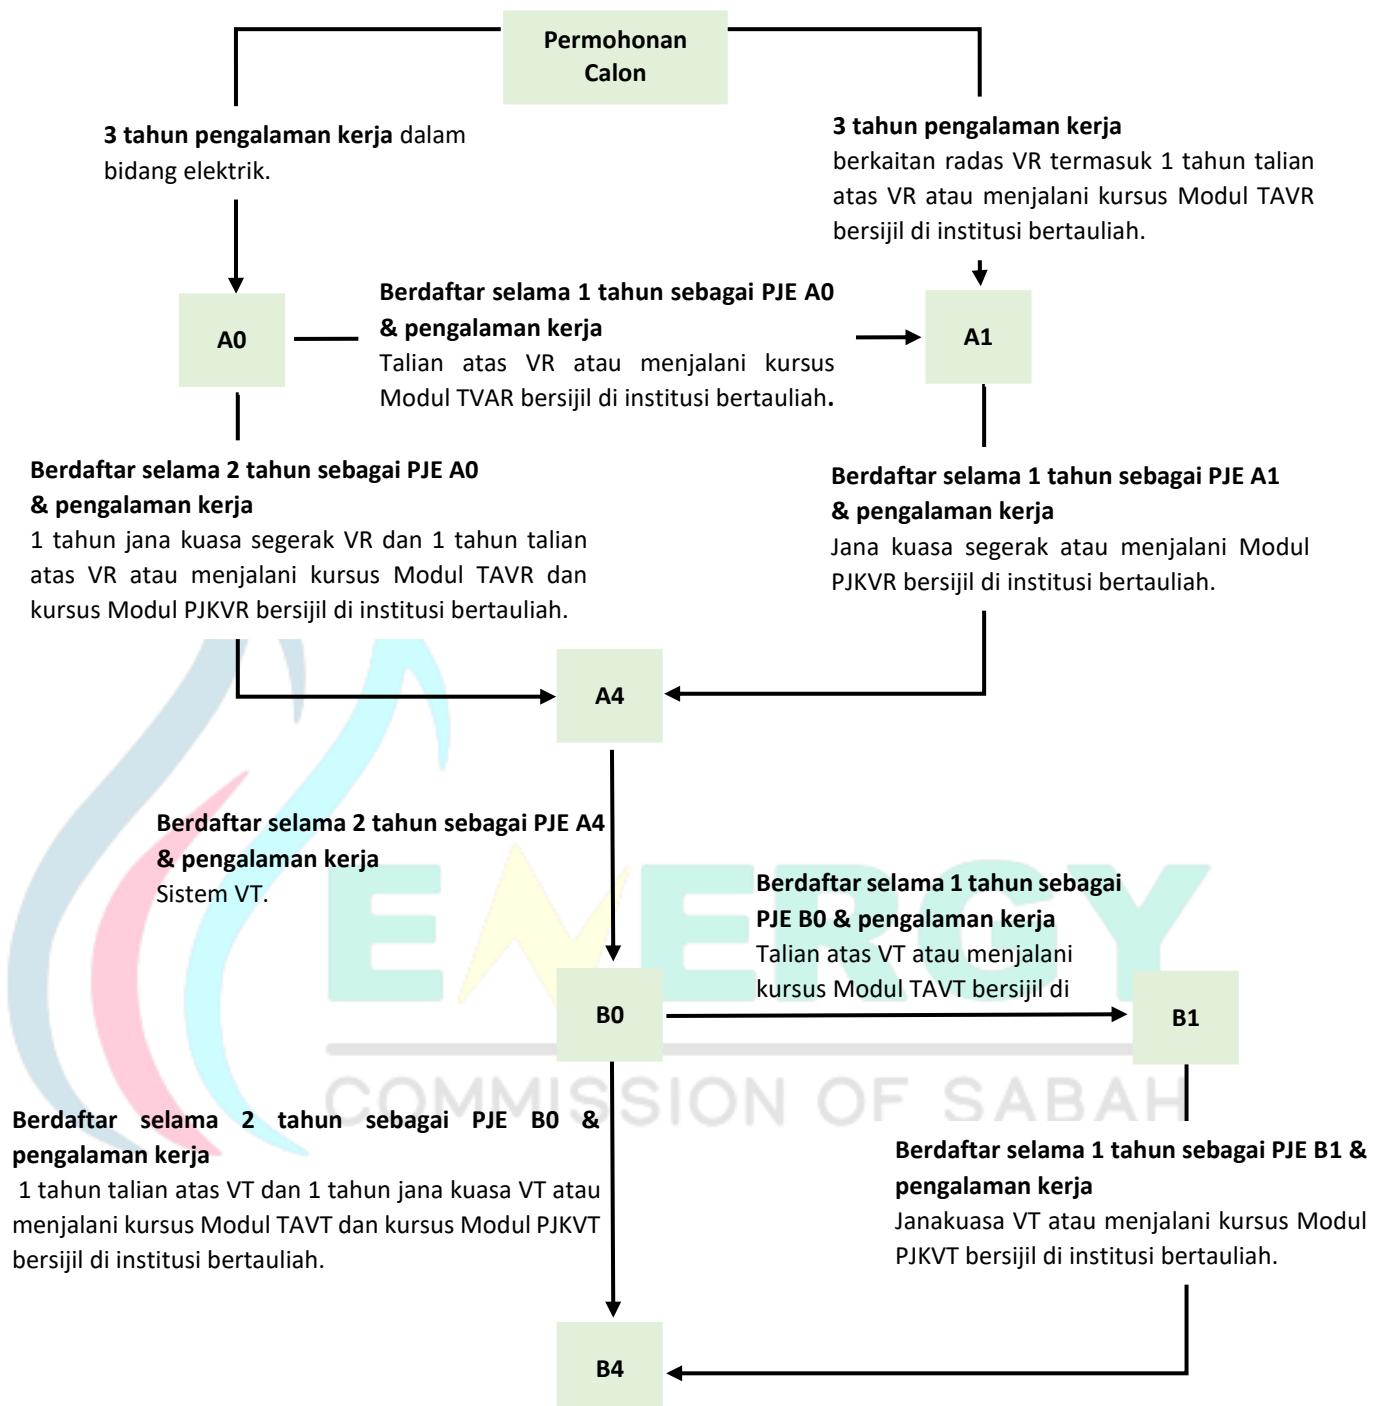

PETUNJUK

Sistem VT-Sekatan 33kV / 11kV

B4 - Sistem VT
B1 - Sistem VT Tanpa Stesen Jana Kuasa VT
B0 - Sistem VT Tanpa Stesen Jana Kuasa VT & Talian Atas VT
TAVT – Modul Talian Atas VT
PJKVT – Modul Penyegerakan Jana Kuasa VT

Sistem VR-Sekatan 1000V

A4 - Sistem Voltan Rendah Tanpa Had
A1 - Sistem VR Tanpa Stesen Jana Kuasa
A0 - Sistem VR Tanpa Stesen Jana Kuasa dan Talian Atas
TAVR – Modul Talian Atas VR
PJKVR – Modul Penyegerakan Jana Kuasa VR